


照明設備 刈谷市総合文化センター リハーサル室1 2011/4/1

総主幹 3φ4W 200A 60KVA (容量が少ないのでご注意ください)	機材 SS 810◎1kw 16台 FM810○1kw 12台
操作卓 パナソニック Pleasure Σ2 プリセットフェーダー 30本x2段(1段切替可) サブマスターフェーダー 10本x50ページ 記憶シーン 1000 (ムーブ・シーン切替可)	SS 605◎500w 16台 FM605○500kw 12台 SF750 575w 26° 12台 配置は図面を参照下さい
コンセントはすべて2回路、20Cx2 4個口 ウォールコンセント WC 6ヶ所 12回路 (B1フロア)	ピンスポット1kwハロゲン(スタンド付) ギャラリー 2台
ギャラリーコンセント GC 8ヶ所 16回路 (中1F)	仮設電源盤 3φ4W 75A 22.5KVA 上手倉庫内 1φ3W 50A 10KVA *注 100A用(小)カムロックアダプター
グリッドコンセント 1GC 10ヶ所 20回路 (1F)	

ケーブルやスポット用スタンドなどはありません。

客席電灯図

- ◎ マタルハライドランプ(150w) 南東
- ” 北西
- ① ハロゲンライト(500w) \*注 調光卓で点灯

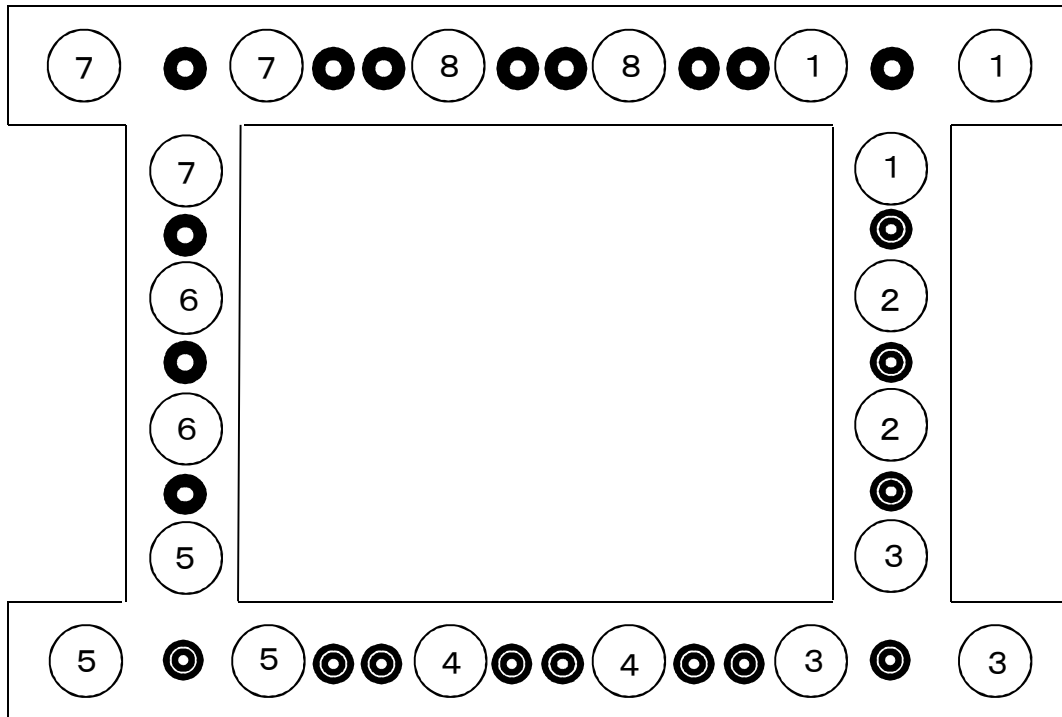

調光卓